


浦添市公共下水道台帳施設平面図（污水・雨水）


NO. 107

1 : 1300 地形図

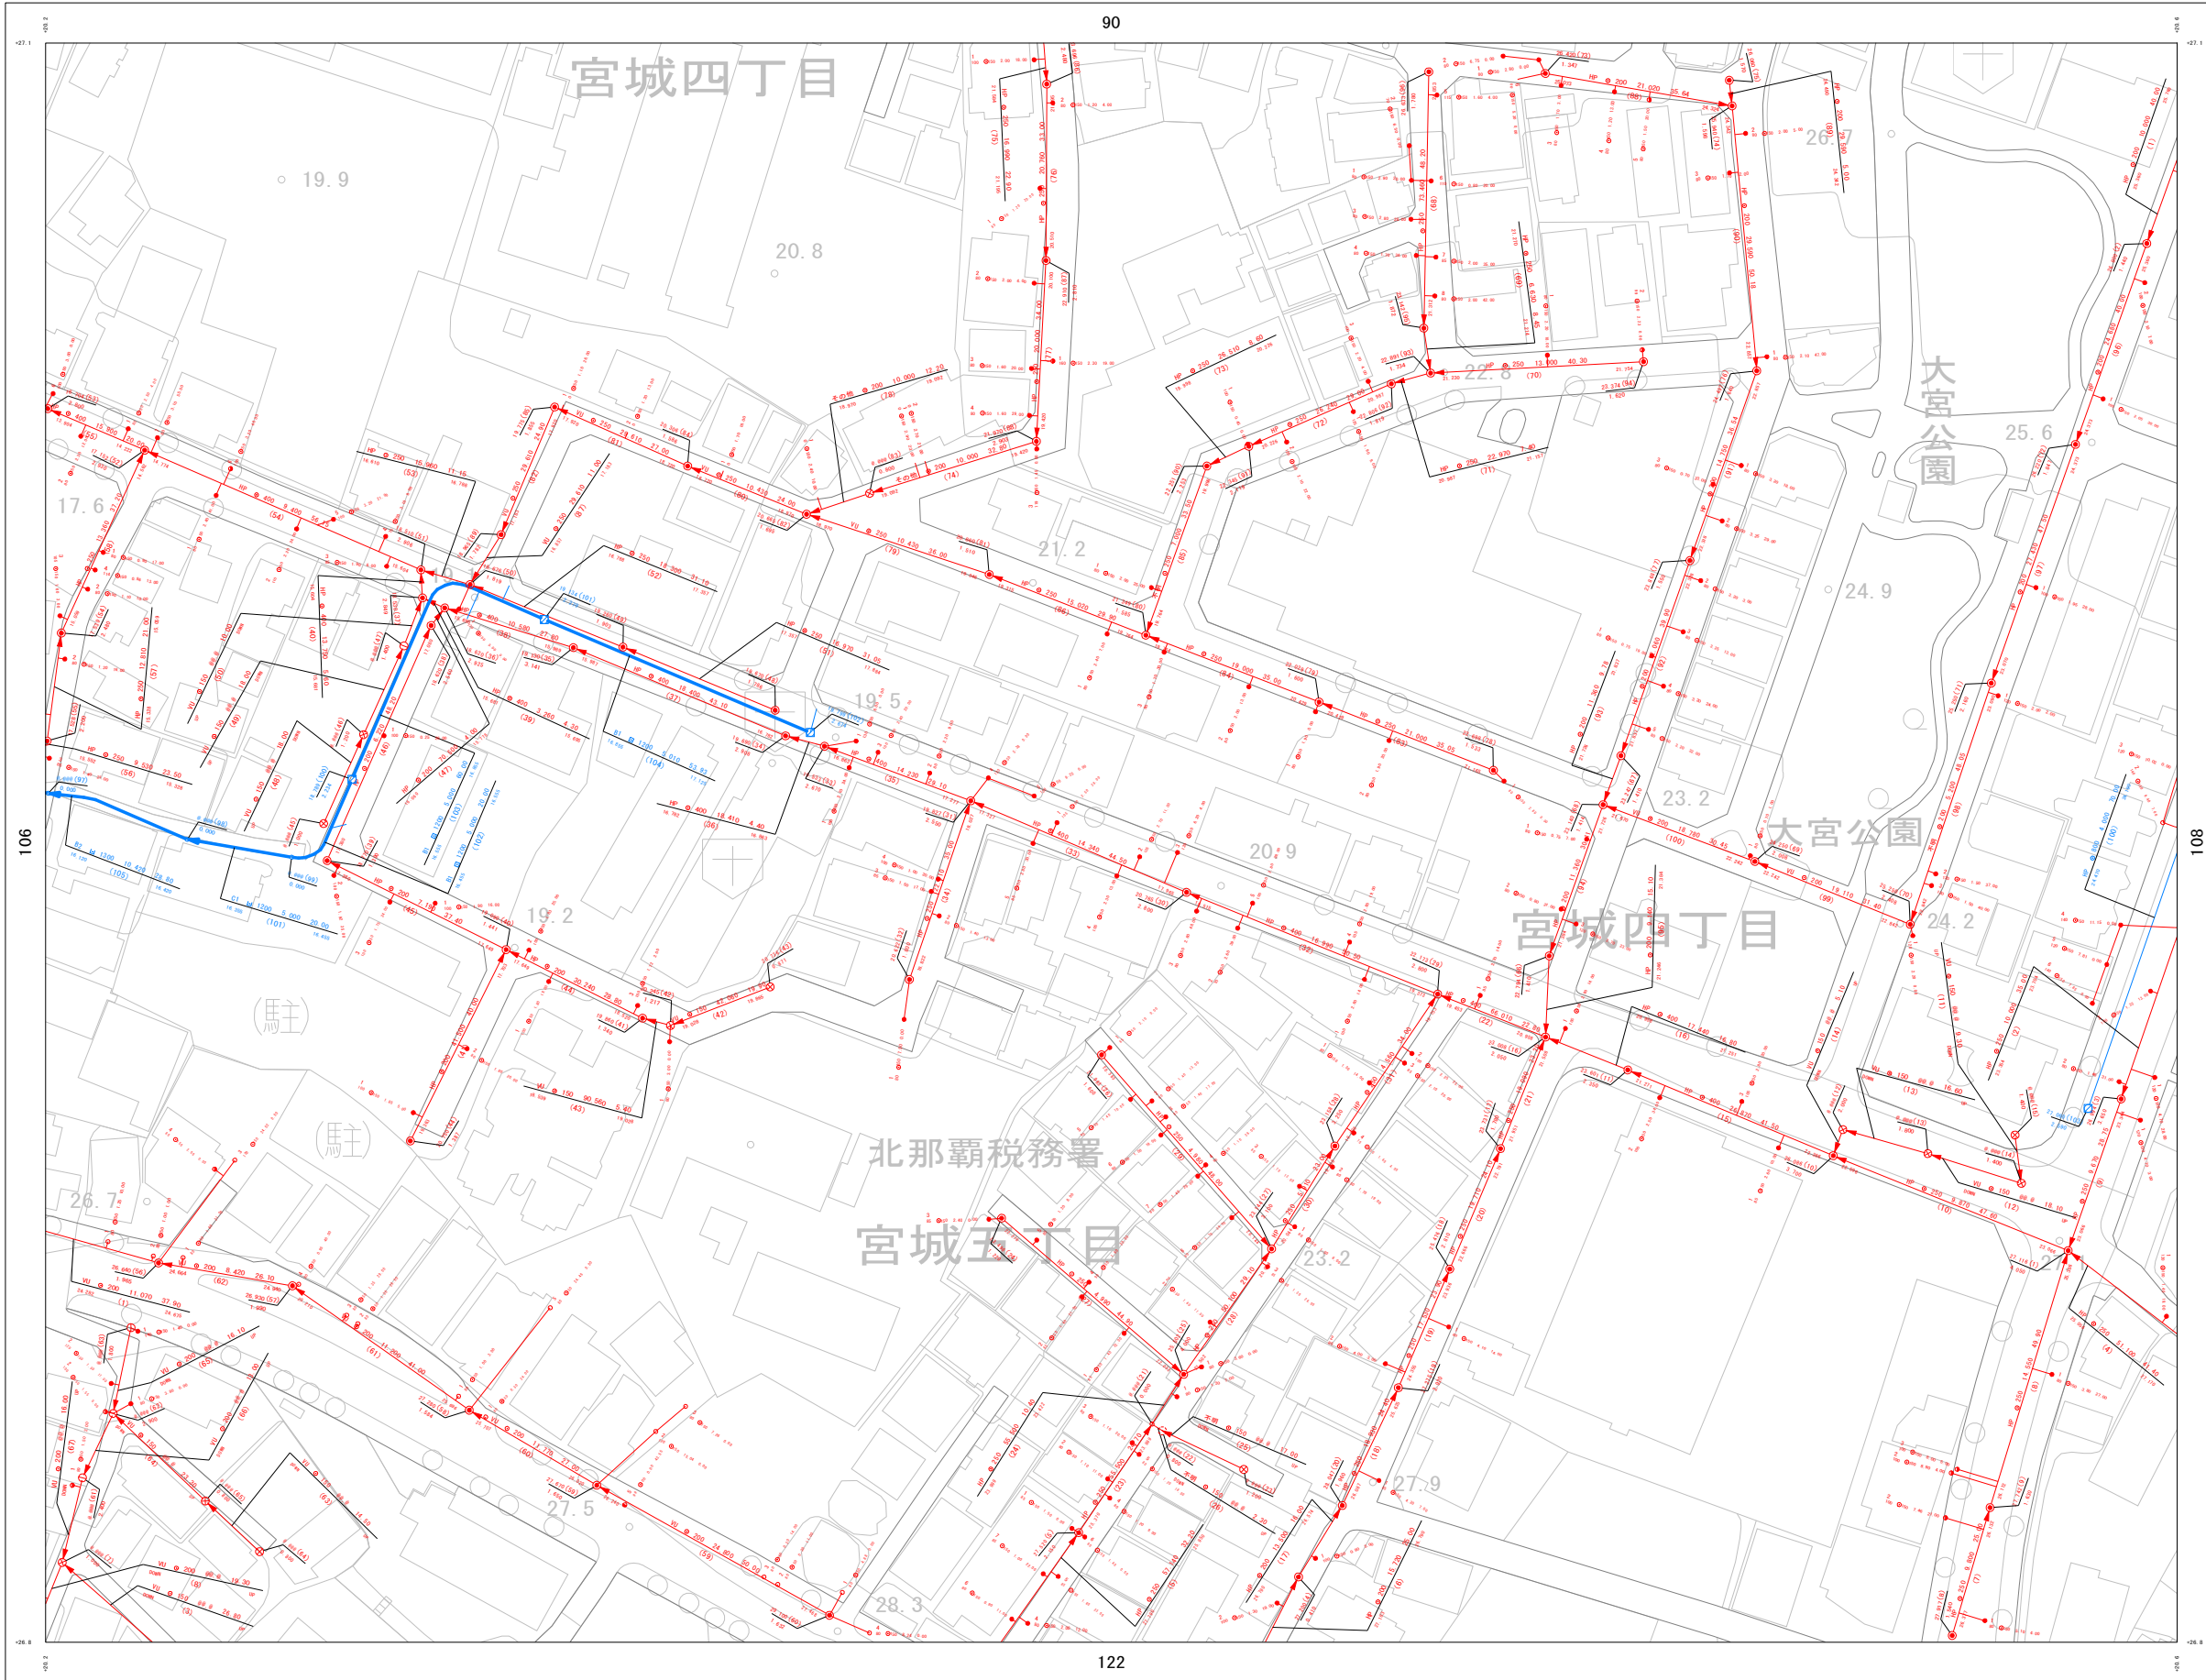

詳細図

89	90	91
106	107	108
121	122	123



凡例

管渠	
汚水幹線管渠	
汚水枝線管渠	
圧送管	
雨水幹線管渠	
雨水枝線管渠	

管渠	勾配	区間延長
	0.00%	0.00
	0.05%	0.05
	0.10%	0.10
	0.15%	0.15
	0.20%	0.20
	0.25%	0.25
	0.30%	0.30
	0.35%	0.35
	0.40%	0.40
	0.45%	0.45
	0.50%	0.50
	0.55%	0.55
	0.60%	0.60
	0.65%	0.65
	0.70%	0.70
	0.75%	0.75
	0.80%	0.80
	0.85%	0.85
	0.90%	0.90
	0.95%	0.95
	1.00%	1.00
	1.05%	1.05
	1.10%	1.10
	1.15%	1.15
	1.20%	1.20
	1.25%	1.25
	1.30%	1.30
	1.35%	1.35
	1.40%	1.40
	1.45%	1.45
	1.50%	1.50
	1.55%	1.55
	1.60%	1.60
	1.65%	1.65
	1.70%	1.70
	1.75%	1.75
	1.80%	1.80
	1.85%	1.85
	1.90%	1.90
	1.95%	1.95
	2.00%	2.00
	2.05%	2.05
	2.10%	2.10
	2.15%	2.15
	2.20%	2.20
	2.25%	2.25
	2.30%	2.30
	2.35%	2.35
	2.40%	2.40
	2.45%	2.45
	2.50%	2.50
	2.55%	2.55
	2.60%	2.60
	2.65%	2.65
	2.70%	2.70
	2.75%	2.75
	2.80%	2.80
	2.85%	2.85
	2.90%	2.90
	2.95%	2.95
	3.00%	3.00
	3.05%	3.05
	3.10%	3.10
	3.15%	3.15
	3.20%	3.20
	3.25%	3.25
	3.30%	3.30
	3.35%	3.35
	3.40%	3.40
	3.45%	3.45
	3.50%	3.50
	3.55%	3.55
	3.60%	3.60
	3.65%	3.65
	3.70%	3.70
	3.75%	3.75
	3.80%	3.80
	3.85%	3.85
	3.90%	3.90
	3.95%	3.95
	4.00%	4.00
	4.05%	4.05
	4.10%	4.10
	4.15%	4.15
	4.20%	4.20
	4.25%	4.25
	4.30%	4.30
	4.35%	4.35
	4.40%	4.40
	4.45%	4.45
	4.50%	4.50
	4.55%	4.55
	4.60%	4.60
	4.65%	4.65
	4.70%	4.70
	4.75%	4.75
	4.80%	4.80
	4.85%	4.85
	4.90%	4.90
	4.95%	4.95
	5.00%	5.00
	5.05%	5.05
	5.10%	5.10
	5.15%	5.15
	5.20%	5.20
	5.25%	5.25
	5.30%	5.30
	5.35%	5.35
	5.40%	5.40
	5.45%	5.45
	5.50%	5.50
	5.55%	5.55
	5.60%	5.60
	5.65%	5.65
	5.70%	5.70
	5.75%	5.75
	5.80%	5.80
	5.85%	5.85
	5.90%	5.90
	5.95%	5.95
	6.00%	6.00
	6.05%	6.05
	6.10%	6.10
	6.15%	6.15
	6.20%	6.20
	6.25%	6.25
	6.30%	6.30
	6.35%	6.35
	6.40%	6.40
	6.45%	6.45
	6.50%	6.50
	6.55%	6.55
	6.60%	6.60
	6.65%	6.65
	6.70%	6.70
	6.75%	6.75
	6.80%	6.80
	6.85%	6.85
	6.90%	6.90
	6.95%	6.95
	7.00%	7.00
	7.05%	7.05
	7.10%	7.10
	7.15%	7.15
	7.20%	7.20
	7.25%	7.25
	7.30%	7.30
	7.35%	7.35
	7.40%	7.40
	7.45%	7.45
	7.50%	7.50
	7.55%	7.55
	7.60%	7.60
	7.65%	7.65
	7.70%	7.70
	7.75%	7.75
	7.80%	7.80
	7.85%	7.85
	7.90%	7.90
	7.95%	7.95
	8.00%	8.00
	8.05%	8.05
	8.10%	8.10
	8.15%	8.15
	8.20%	8.20
	8.25%	8.25
	8.30%	8.30
	8.35%	8.35
	8.40%	8.40
	8.45%	8.45
	8.50%	8.50
	8.55%	8.55
	8.60%	8.60
	8.65%	8.65
	8.70%	8.70
	8.75%	8.75
	8.80%	8.80
	8.85%	8.85
	8.90%	8.90
	8.95%	8.95
	9.00%	9.00
	9.05%	9.05
	9.10%	9.10
	9.15%	9.15
	9.20%	9.20
	9.25%	9.25
	9.30%	9.30
	9.35%	9.35
	9.40%	9.40
	9.45%	9.45
	9.50%	9.50
	9.55%	9.55
	9.60%	9.60
	9.65%	9.65
	9.70%	9.70
	9.75%	9.75
	9.80%	9.80
	9.85%	9.85
	9.90%	9.90
	9.95%	9.95
	10.00%	10.00

人孔	
	1号マンホール (汚水用)
	2号マンホール (汚水用)
	3号マンホール (汚水用)
	4号マンホール (汚水用)
	5号マンホール (汚水用)
	6号マンホール (汚水用)
	7号マンホール (汚水用)
	8号マンホール (汚水用)
	9号マンホール (汚水用)
	10号マンホール (汚水用)
	11号マンホール (汚水用)
	12号マンホール (汚水用)
	13号マンホール (汚水用)
	14号マンホール (汚水用)
	15号マンホール (汚水用)
	16号マンホール (汚水用)
	17号マンホール (汚水用)
	18号マンホール (汚水用)
	19号マンホール (汚水用)
	20号マンホール (汚水用)
	21号マンホール (汚水用)
	22号マンホール (汚水用)
	23号マンホール (汚水用)
	24号マンホール (汚水用)
	25号マンホール (汚水用)
	26号マンホール (汚水用)
	27号マンホール (汚水用)
	28号マンホール (汚水用)
	29号マンホール (汚水用)
	30号マンホール (汚水用)
	31号マンホール (汚水用)
	32号マンホール (汚水用)
	33号マンホール (汚水用)
	34号マンホール (汚水用)
	35号マンホール (汚水用)
	36号マンホール (汚水用)
	37号マンホール (汚水用)
	38号マンホール (汚水用)
	39号マンホール (汚水用)
	40号マンホール (汚水用)
	41号マンホール (汚水用)
	42号マンホール (汚水用)
	43号マンホール (汚水用)
	44号マンホール (汚水用)
	45号マンホール (汚水用)
	46号マンホール (汚水用)
	47号マンホール (汚水用)
	48号マンホール (汚水用)
	49号マンホール (汚水用)
	50号マンホール (汚水用)
	51号マンホール (汚水用)
	52号マンホール (汚水用)
	53号マンホール (汚水用)
	54号マンホール (汚水用)
	55号マンホール (汚水用)
	56号マンホール (汚水用)
	57号マンホール (汚水用)
	58号マンホール (汚水用)
	59号マンホール (汚水用)
	60号マンホール (汚水用)
	61号マンホール (汚水用)
	62号マンホール (汚水用)
	63号マンホール (汚水用)
	64号マンホール (汚水用)
	65号マンホール (汚水用)
	66号マンホール (汚水用)
	67号マンホール (汚水用)
	68号マンホール (汚水用)
	69号マンホール (汚水用)
	70号マンホール (汚水用)
	71号マンホール (汚水用)
	72号マンホール (汚水用)
	73号マンホール (汚水用)
	74号マンホール (汚水用)
	75号マンホール (汚水用)
	76号マンホール (汚水用)
	77号マンホール (汚水用)
	78号マンホール (汚水用)
	79号マンホール (汚水用)
	80号マンホール (汚水用)
	81号マンホール (汚水用)
	82号マンホール (汚水用)
	83号マンホール (汚水用)
	84号マンホール (汚水用)
	85号マンホール (汚水用)
	86号マンホール (汚水用)
	87号マンホール (汚水用)
	88号マンホール (汚水用)
	89号マンホール (汚水用)
	90号マンホール (汚水用)