


貯水槽における吐水口空間

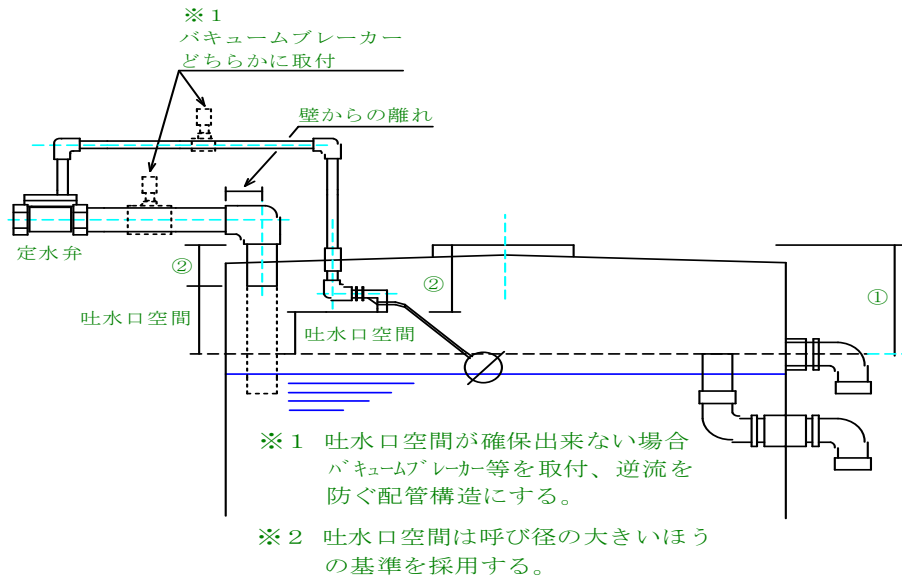

呼び径 13φ～25φ
(ボールタップ)

呼び径 以下の吐水口空間は mm 以上なので

① mm - ② mm = mm (吐水口空間)

吐水口空間 mm は逆流防止に関する基準を ・ 満たしている ・ 満たしていないので
(※1 バキュームブレイカー取付)

定水弁吐水口

呼び径 ・ 壁からの離れ mm の吐水口空間は mm 以上なので

① mm - ② mm = mm (吐水口空間)

吐水口空間 mm は逆流防止に関する基準を ・ 満たしている ・ 満たしていないので
(※1 バキュームブレイカー取付)

※規定の吐水口空間については給水装置設計施工指針の逆流防止のページを参照


①点検口からオーバーフロー中心までの測定

②点検口から吐水口までの測定

(写真貼付)

(写真貼付)

貯水槽における吐水口空間 (記入例)

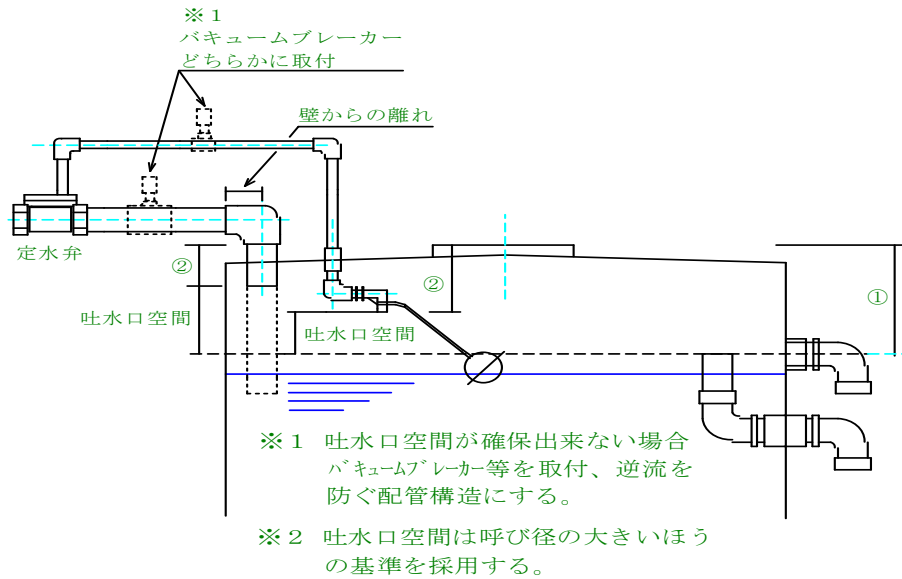

呼び径 13φ～25φ
(ボールタップ)

呼び径 13 以下の吐水口空間は 25 mm 以上なので

① 160 mm - ② 130 mm = 30 mm (吐水口空間)

吐水口空間 30 mm は逆流防止に関する基準を ・満たしている ・満たしていないので
(※1 バキュームブレイカー取付)

定水弁吐水口

呼び径 ・ 壁からの離れ mm の吐水口空間は mm 以上なので

① mm - ② mm = mm (吐水口空間)

吐水口空間 mm は逆流防止に関する基準を ・満たしている ・満たしていないので
(※1 バキュームブレイカー取付)

※規定の吐水口空間については給水装置設計施工指針の逆流防止のページを参照

①点検口からオーバーフロー中心までの測定



②点検口から吐水口までの測定

